

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 21/02/2022
Verslagnummer: 0714-220221-01

Uitgiftedatum verslag: 21/02/2022

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 056 70 54 05 **E:** btv.westvlaanderen@btvcontrol.be **Ondernemingsnummer:** 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0714

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: SEDEYN CHRISTOPHE
Adres: MARKT 22, 8920 LANGEMARK
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: Onbekend
Adres: ,
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: SEDEYN CHRISTOPHE
Adres: MARKT 22, 8920 LANGEMARK
BTW-nummer: 0680150736

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: /
Adres: SLEIHAGESTRAAT 85, 8840 OOSTNIEUWKERKE
EAN- code:
Nummer teller: 54437080
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke wijzigingen/uitbreiding (6.4), Vrij controlebezoek oude installatie(8.4.3 of 8.4.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981, Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020, Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 De toestellen zijn nog niet (allemaal) geplaatst.
 2 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



RE06_01-08_01 09-21
 Verslagnummer 0714-220221-01

1 / 3

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 230V
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Aardingsbaren
 Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 25A
 Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 9+16 (reserve inbegrepen)


BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

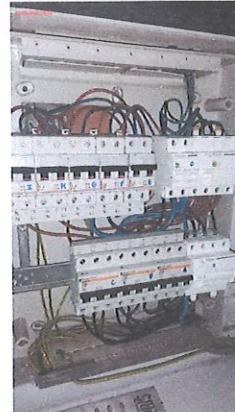

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.
 Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 6 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 2 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 21/02/2047
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 - De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0714 i.o. van de technisch directeur

21/02/22 11:55

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

RE06_01-08_01 09-21

Verslagnummer 0714-220221-01



3 / 3


BOUWHEER

ELEKTRO INSTALATEUR

Verpoort E
Sleihagestraat 85
8840 Oostnieuwkerke

SEDEYN CHRISTOPHE
MARKT 22
8920 LANGEMARK

3X240V 50 Hz

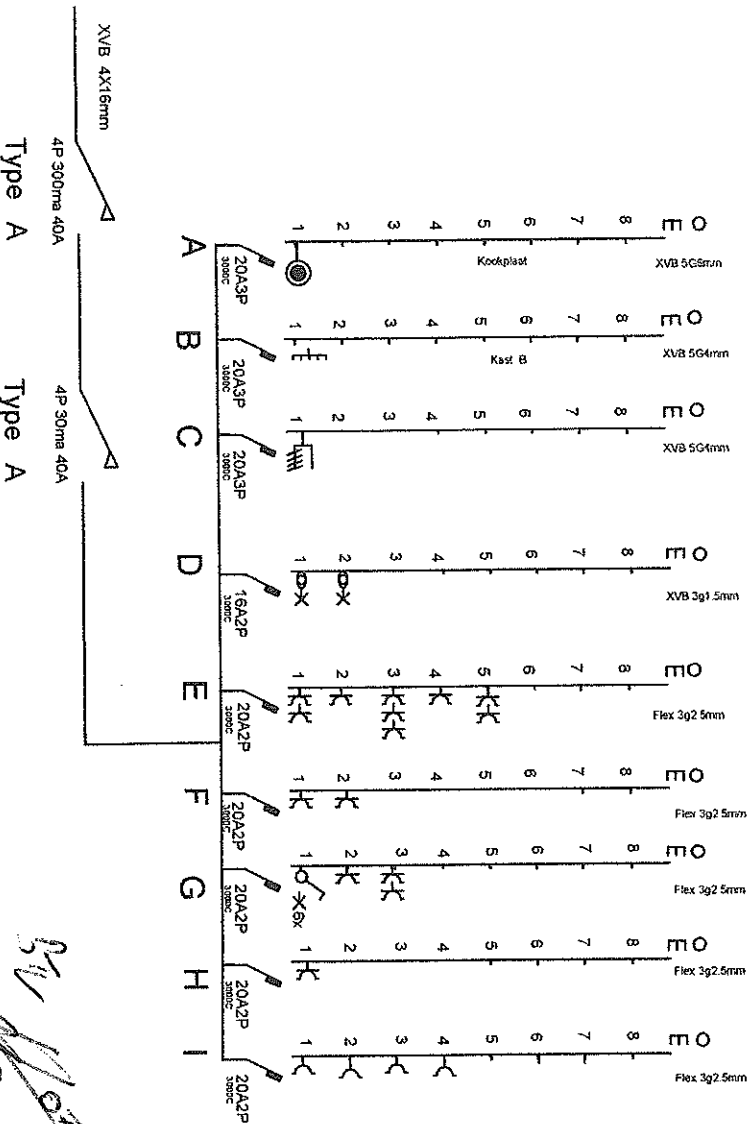

54
12.02.12


BOUWHEER

ELEKTRO INSTALATEUR

Verpoort E
Sleihagestraat 85
8840 Oostnieuwkerke

SEDEYN CHRISTOPHE
MARKT 22
8920 LANGEMARK

KAST B 3X240V 50 HZ

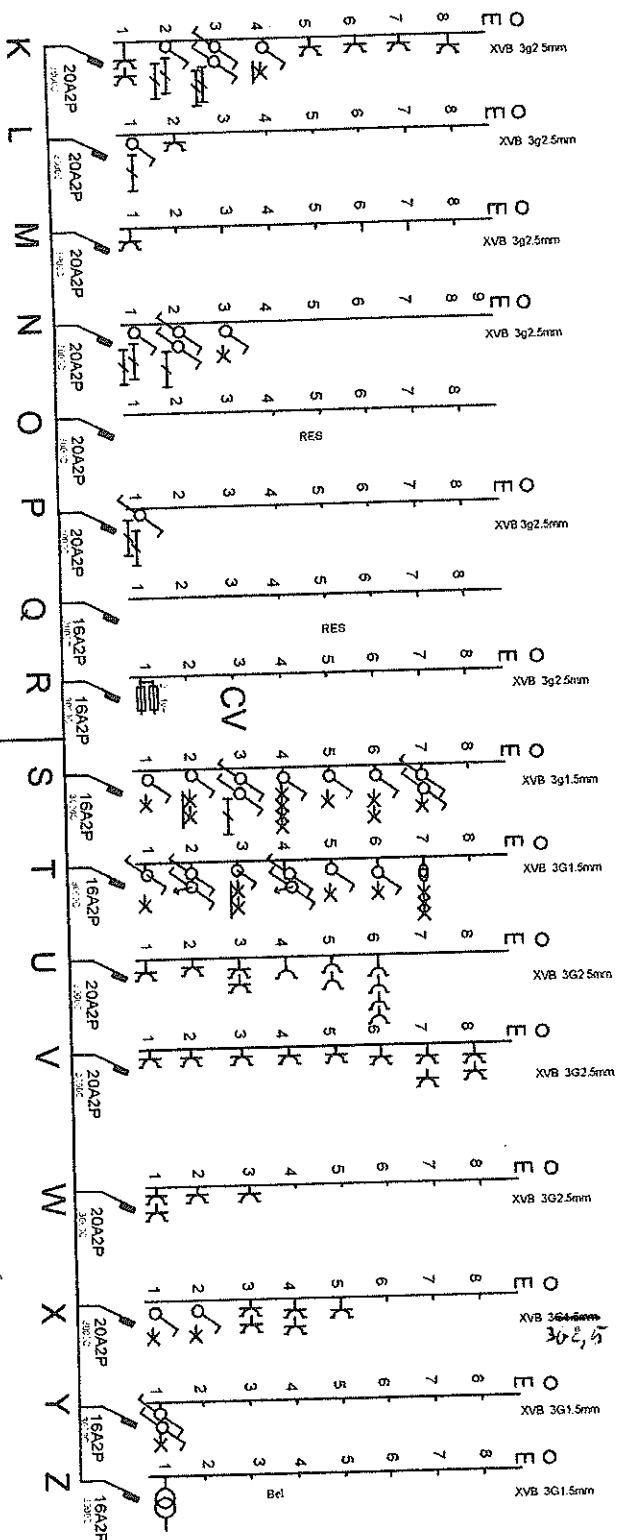

Type A

4P 30mA 40A

Van kast A zekering B

BT
0.14
21-02-23


BOUWHEER

ELEKTRO INSTALATEUR

Verpoort E
Sleihagestraat 85
8840 Oostnieuwkerke

SEDEYN CHRISTOPHE
MARKT 22
8920 LANGEMARK

Verpoort
21-02-12

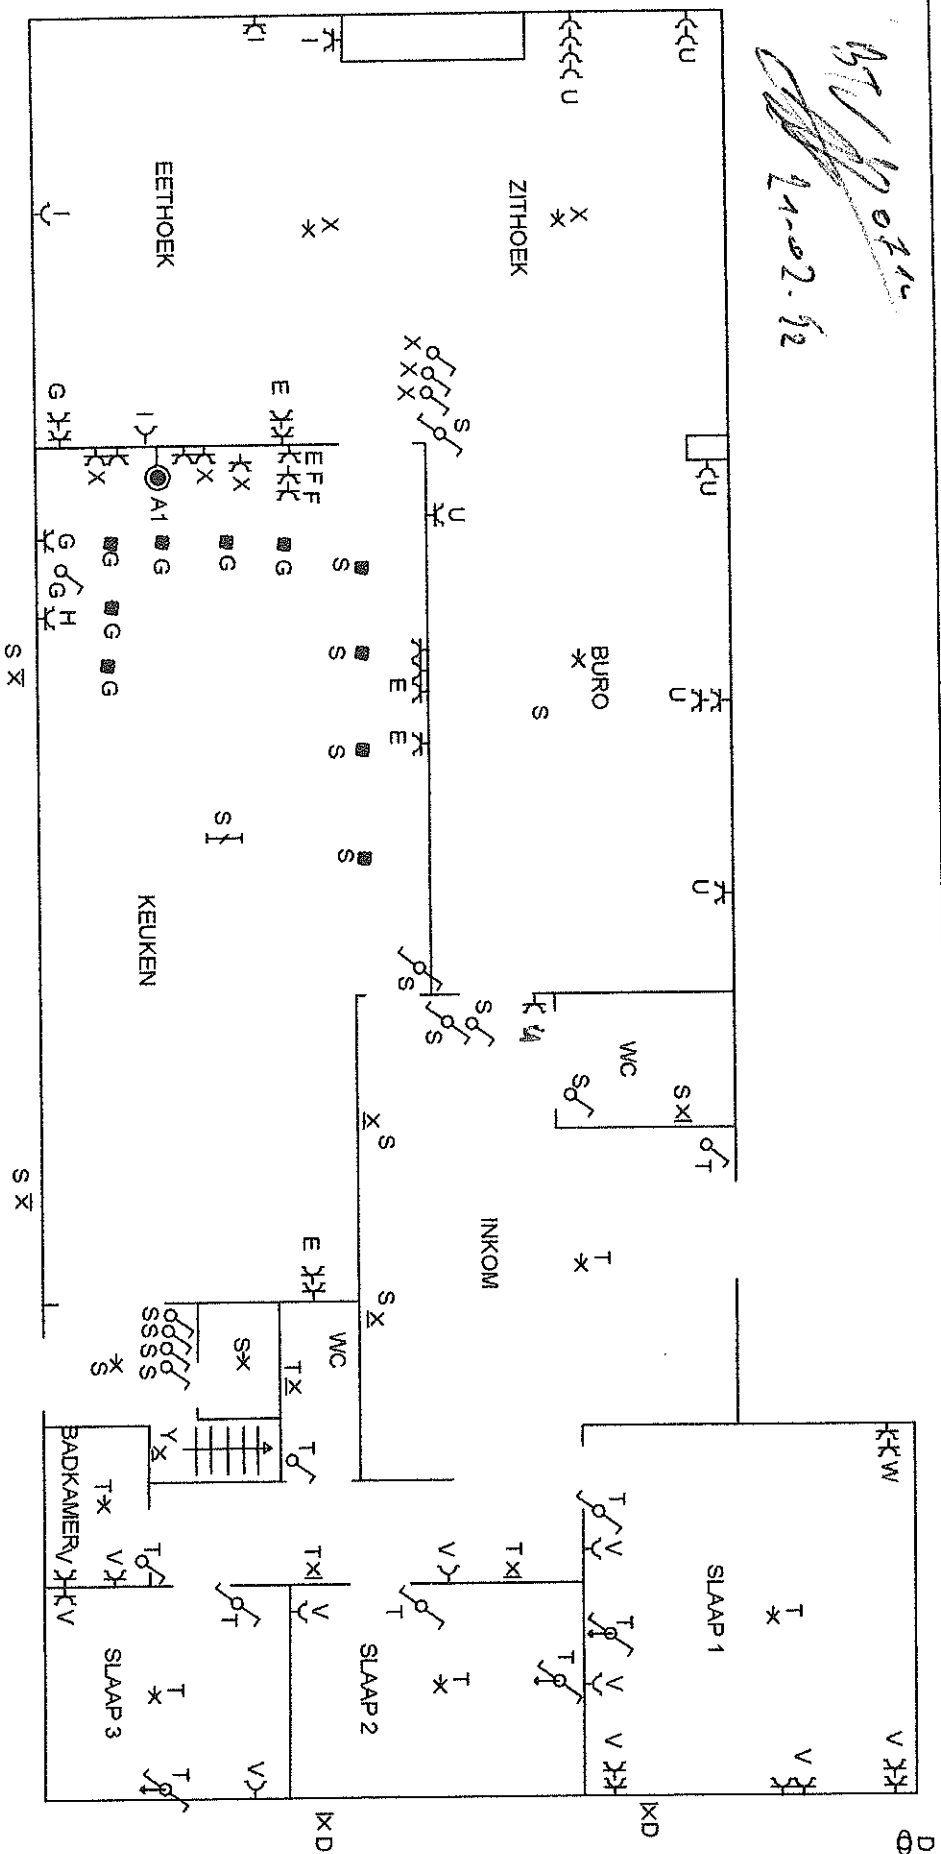

BOUWHEER


ELEKTRO INSTALATEUR


Verpoort E
Sleihagestraat
8840 Oostnieuwkerke

SEDEYN CHRISTOPHE
MARKT 22
8920 LANGEMARK



Kelder

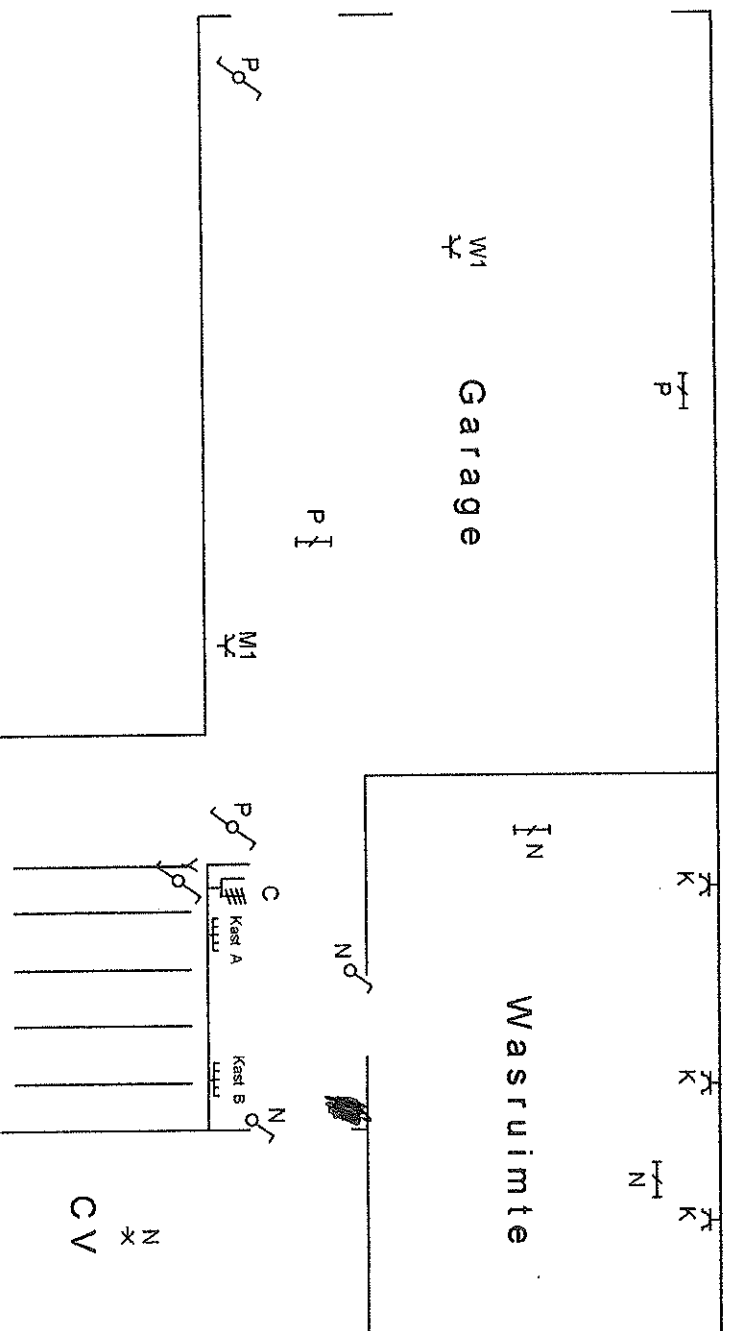

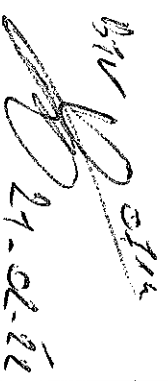
24.02.22


BOUWHEER

ELEKTRO INSTALATEUR

Verpoort E
Stelhagestraat
8840 Oostnieuwkerke

SEDEYN CHRISTOPHE
MARKT 22
8920 LANGEMARK

Garage buiten

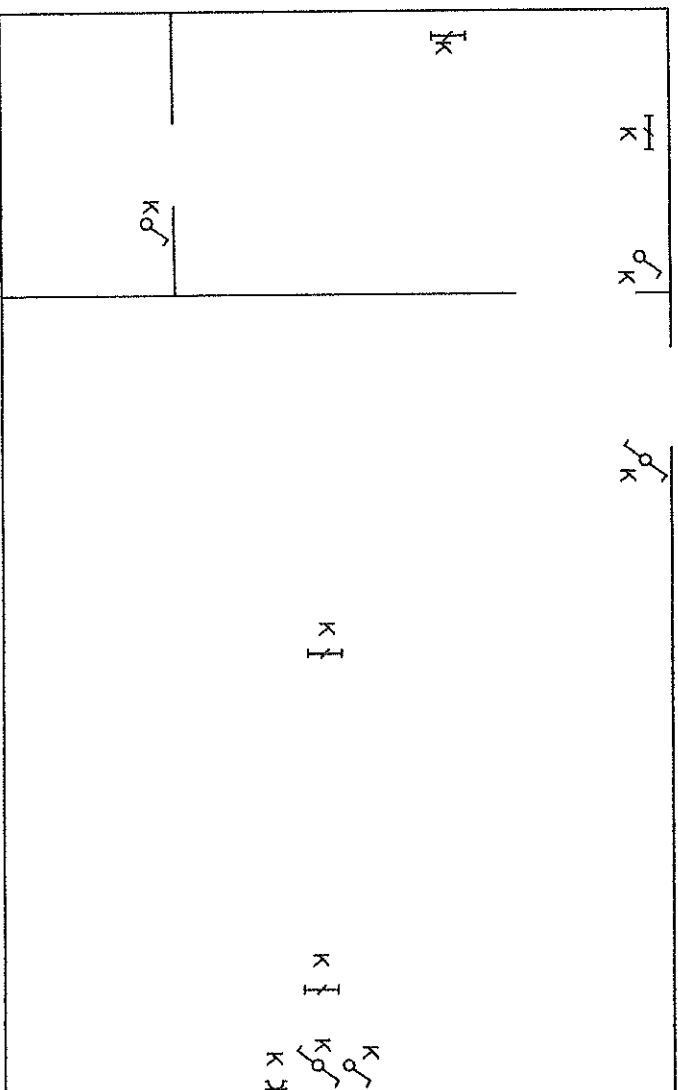

[Signature]
21-02-21